

Spoštovani!

V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17); v nadaljevanju Pravilnik, vas kot upravljavec vodovodnih omrežij v Občini Logatec obveščamo o rezultatih notranjega nadzora laboratorijskih preskusov pitne vode za leto 2022, katerega izvaja NLZOH, lokacija Ljubljana.

VODOVODNI SISTEM ROVTE

Sistem se napaja iz enega vodnega vira (vrtina Zajele). Iz sistema se oskrbuje 928 uporabnikov. V letu 2022 je bilo distribuirano 85.601 m³ vode. Voda je podzemnega izvora. Na vodovodnem sistemu se izvaja dezinfekcija pitne vode z UV presvetljevanjem. V letu 2022 smo v okviru notranjega nadzora za mikrobiološka preskušanja odvzeli skupaj 10 vzorcev pitne vode, vsi so bili skladni z mikrobiološkimi zahtevami Pravilnika. Za fizikalno kemijska preskušanja sta bila odvzeta 2 vzorca, vzorca sta ustrezala fizikalno kemijskim zahtevam Pravilnika.

VODOVODNI SISTEM HOTEĐRŠICA

Sistem se s pitno vodo oskrbuje z dveh vodnih virov (vrtina Hotedršica 1 in Hotedršica 2). Iz sistema se oskrbuje 730 uporabnikov. V letu 2022 pa je bilo distribuirano 48.129 m³ vode. Na sistemu se opravlja preventivno kloriranje pitne vode z natrijevim hipokloritom. V letu 2022 smo v okviru notranjega nadzora za mikrobiološka preskušanja odvzeli skupaj 10 vzorcev pitne vode, vsi vzorci so bili skladni s Pravilnikom. Za fizikalno kemijska preskušanja sta bila odvzeta 2 vzorca. Pri enem vzorčenju smo izvedli tudi analizo na prisotnost stranskih produktov dezinfekcije. Vzorca sta ustrezala zahtevam Pravilnika.

VODOVODNI SISTEM MEDVEDJE BRDO

Sistem se oskrbuje s pitno vodo iz vodnega vira - vrtina Medvedje Brdo. Sistem se oskrbuje 296 uporabnikov. V letu 2022 je bilo distribuirano 13.644 m³ vode. Voda je podzemnega izvora. Na sistemu se izvaja postopek dezinfekcije pitne vode z UV presvetljevanjem. Za mikrobiološka preskušanja je bilo v letu 2022 odvzetih skupaj 9 vzorcev, vsi vzorci so bili skladni s Pravilnikom. Za fizikalno kemijska preskušanja sta bila odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta ustrezala zahtevam Pravilnika.

VODOVODNI SISTEM LAZE – JAKOVICA

Sistem se od leta 2020 napaja iz vrtin Brana in Petkova grapa, ki napajata tudi del vodovodnega sistema Logatec. Iz sistema se oskrbuje 404 uporabnikov. V letu 2022 je bilo distribuirano 42.537 m³ vode. Na vodovodnem sistemu se izvaja dezinfekcija pitne vode z UV presvetljevanjem. V letu 2022 sta bila za fizikalno kemijska preskušanja odvzeta 2 vzorca pitne vode, ustrezala sta zahtevam Pravilnika. Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih skupaj 25 vzorcev pitne vode. Od tega je bilo 11 vzorcev neskladnih z zahtevami Pravilnika. V vseh neustreznih vzorcih pitne vode je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij. Zaradi intenzivnih padavin in povišane motnosti v mesecu septembru, je bila mikrobiološka kakovost pitne vode na celotni liniji Grčarevec-Jakovica-Laze neskladna s Pravilnikom. Tako so bile pri 3 vzorcih potrjene tudi fekalne bakterije (*Escherichia coli*). Ob ugotovljeni neskladnosti pitne vode smo skladno s priporočili obvestili uporabnike o preventivnem ukrepu prekuhanja pitne vode v prehranske namene, izvedli preventivno dezinfekcijo pitne vode z natrijevim hipokloritom (NaClO) in ponovili vzorčenje.


Zaradi opaznega trenda nihanja mikrobiološke kakovosti pitne vode se je na vodovodnem sistemu v decembru 2022 uvedla stalna dezinfekcija pitne vode (dodatna higienska bariera pri Kalcah) z natrijevim hipokloritom.

VODOVODNI SISTEM GRČAREVEC

Sistem se od leta 2020 napaja iz vrtin Brana in Petkova grapa, ki napajata tudi del vodovodnega sistema Logatec. Iz sistema se oskrbuje 245 uporabnikov. V letu 2022 pa je bilo distribuirano 16.621 m³ vode. Na sistemu se izvaja dezinfekcija pitne vode z UV presvetljevanjem. V letu 2022 je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih skupaj 10 vzorcev pitne vode. Od tega so bili 3 vzorci neskladni s Pravilnikom. V neskladnih vzorcih pitne vode je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij v nizkem številu. Skladno s priporočilom smo izvedli spiranje in dezinfekcijo javnega vodovodnega sistema. Uspešnost ukrepa je bila potrjena s ponovnim mikrobiološkim vzorčenjem. Dinamika nihanja mikrobiološke kakovosti pitne vode je najbolj opazna v poletnem obdobju (visoke zunanje temperature, manjša poraba vode, dolžina primarnega cevovoda). Za fizikalno kemijska preskušanja sta bila odvzeta 2 vzorca, oba sta bila skladna s Pravilnikom. Zaradi opaznega trenda nihanja mikrobiološke kakovosti pitne vode se je na vodovodnem sistemu v decembru 2022 uvedla stalna dezinfekcija pitne vode (dodatna higienska bariera pri Kalcah) z natrijevim hipokloritom.

VODOVODNI SISTEM VRH SV. TREH KRALJEV

Oskrba poteka iz vodnega vira - vrtina Vrh Sv. Treh Kraljev. Iz sistema se oskrbuje 50 uporabnikov. V letu 2022 pa je bilo distribuirano 1.869 m³ vode. Na sistemu se opravlja oksidacija s kalijevim permanganatom, filtracija pitne vode in dezinfekcija z natrijevim hipokloritom. V letu 2022 je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih skupaj 5 vzorcev pitne vode, vsi vzorci so bili skladni s Pravilnikom. Za fizikalno kemijska preskušanja so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode, vsi so bili skladni s Pravilnikom.

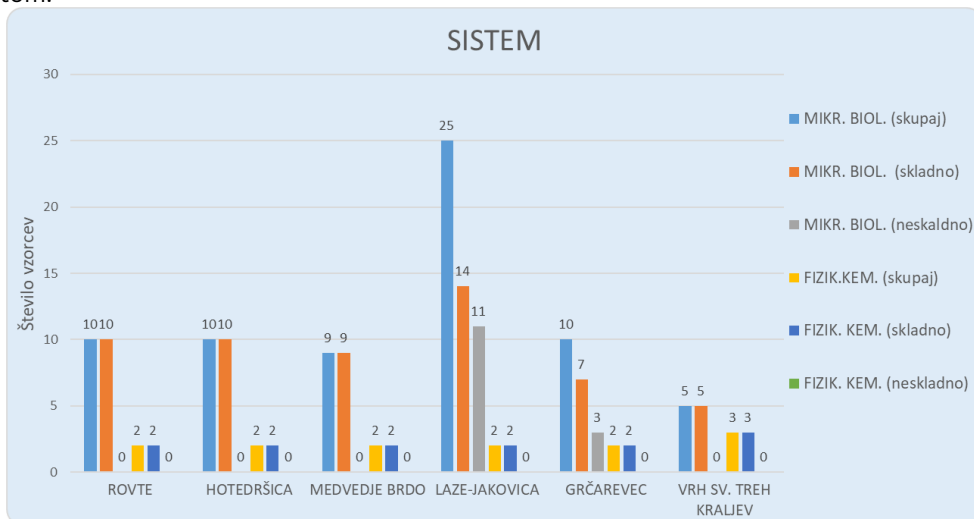

**AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
V SOBOTO, 22. 4. 2023**

Kaj sodi med nevarne odpadke?

- barve, laki, razredčila, odstranjevalci rje, kiti, tesnila, lepila;
- čistila (organska topila, jedka čistila);
- kozmetika na alkoholni osnovi, toniki, losjoni, tablete, razpršila, laki za nohte, odstranjevalci laka, preparati za lase in vsa ostala neuporabljena kozmetika;
- motorno olje, bencin, avto kozmetika, avtomobilske barve in kiti, tekočine za pranje stekla, hladilna tekočina, zavorna tekočina, akumulatorji;
- fluorescenčne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, različne kisline in baze;
- jedilno olje in masti;
- naftalinske kroglice;
- baterijski vložki;
- različna razpršila;
- kartuše tiskalnikov;
- razpršila za zajedalce, gnojila, pesticidi in insekticidi, fungicidi, herbicidi

ROVTE – parkirišče pred vrtcem:
od 9.00 do 9.45

HOTEDRŠICA – pred Osnovno šolo:
od 10.15 do 11.00

DOLENJI LOGATEC – parkirišče nasproti stavbe Občine Logatec:
od 11.30 do 14.30

KEMIS
Ker nam ni vseeno!

KP Logatec

#ŠE SEM UPORABEN!
SPODBIJAMO E-KROŽNO

ZEOS

TSD
LIFE ER-GES000000 LIFE SPODBIJAMO E-KROŽNO

Imate doma še delujoč aparat, ki ga ne potrebujete več? Prinesite ga v kotiček za ponovno uporabo, kjer ga bodo prišli iskati iz podjetja ZEOS in ga pripravili za novega lastnika.

Kotiček za ponovno uporabo je postavljen na sedežu Komunalnega podjetja d. o. o. aparate lahko oddate vsak dan od 7.30 do 14.30 ure.



Poračun:

V mesecu marcu smo odčitavali števec na naslednjih ulicah: Hotedršica, Novi Svet, Ravnik pri Hotedršici, Žibrše, Kalce, Laze, Jakovica, Grčarevec. Na osnovi odčitkov je bil narejen poračun. Poracun je bil narejen tudi na odjemnih mestih, kjer so se v tem mesecu izvedle menjave vodomernih števec.